



PROCESSO Nº 3403/16

LPI 49 FLS 49

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ- Tel/Fax: (22) 2778-1099



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

RELATÓRIO DE VISTORIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL

Fls. 1 de 5

Processo nº 3403/16		Data/hora: 22/02/2018 às 15:30h
Requerente: J F Silva Revenda de Gás ME		CNPJ: 20.249.962/0001-01
Empreendimento/ Código da Atividade: 31.22.31 – Estocagem de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) Fracionado (em botijões)		Bairro: Santa Ely
Local: Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva s/nº Lote 14 Quadra C		Tel: (22) 2778-1995
<input type="checkbox"/> Área Pública <input checked="" type="checkbox"/> Área Particular		Outros: -----
Possui Licença: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não		
LMI <input type="checkbox"/> - CA <input type="checkbox"/>		
Lote <input type="checkbox"/> fechado <input checked="" type="checkbox"/> aberto no momento da vistoria		Acompanhada pelo proprietário <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não
Coordenadas UTM: Zona 23 K; longitude: 788038.12 m E; e, latitude: 7509861.00 m S.		

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input type="checkbox"/>	<u>construção</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	comercial
<input type="checkbox"/>	acréscimo em edificação existente/ ampliação	<input type="checkbox"/>	residencial
<input type="checkbox"/>	transformação de uso	<input type="checkbox"/>	industrial
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Outros: Depósito e revenda de Gás</u>

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
	entre as cotas	SIM ()	NÃO (x)
<input type="checkbox"/>	<u>declividade média</u>	<input type="checkbox"/>	<u>nascentes</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	área plana	<input type="checkbox"/>	<u>poço</u>
<input type="checkbox"/>	área de baixada	<input type="checkbox"/>	<u>córregos, rios, lagos, canal</u>
<input type="checkbox"/>	Outros	<input type="checkbox"/>	rede de abastecimento
		<input type="checkbox"/>	Outros

2.3. Vegetação: SIM () NÃO (x)		2.3.1. Tipo:	
<input type="checkbox"/>	<u>arbórea</u>	<input type="checkbox"/>	<u>nativa</u>
<input type="checkbox"/>	<u>arbustiva</u>	<input type="checkbox"/>	<u>exótica</u>
<input type="checkbox"/>	herbácea	<input type="checkbox"/>	invasora
<input type="checkbox"/>	gramíneas	<input type="checkbox"/>	<u>pastagem</u>

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
<input type="checkbox"/>	rochoso	<u>Unidade de Conservação - Zona de Amortecimento da Reserva Biológica de Poço das Antas</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Zona urbana
<input type="checkbox"/>	<u>argiloso</u>		Zona de expansão urbana
<input type="checkbox"/>	turfoso	Área de Preservação Permanente	<u>Zona rural</u>
<input type="checkbox"/>	arenoso		
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros	Orla	Outros



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL


Fls. 2 de 5

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
<input checked="" type="checkbox"/>	abastecimento de água	<input type="checkbox"/>	próximo a bem tombado - Qual?
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>	<input type="checkbox"/>	Rodovia - Qual? RJ 142
<input checked="" type="checkbox"/>	rede de esgoto	<input type="checkbox"/>	vizinho de posto de abastecimento
<input checked="" type="checkbox"/>	pavimentado	<input checked="" type="checkbox"/>	postos de saúde, clínicas, hospitais
<input checked="" type="checkbox"/>	Rede de drenagem de águas pluviais	<input checked="" type="checkbox"/>	escola, templo religioso, hotel
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>iluminação pública</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	centro comercial
<input checked="" type="checkbox"/>	fossa/ filtro	<input type="checkbox"/>	gasoduto, oleoduto
<input type="checkbox"/>	Outros	<input type="checkbox"/>	<u>Outros:</u>

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ()	NÃO (x)	SIM ()	NÃO (x)
<input type="checkbox"/>	poda radical	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	supressão	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	queimada	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	anelamento	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	por aterro	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Outros	<input type="checkbox"/>	

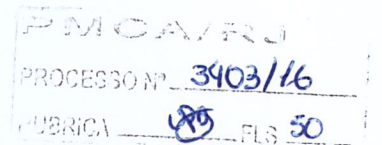

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM ()	NÃO (x)	SIM ()	NÃO (x)
<input type="checkbox"/>	corte	<input type="checkbox"/>	restos de construção civil
<input type="checkbox"/>	aterro	<input type="checkbox"/>	<u>material terroso</u>
<input type="checkbox"/>	formação de talude	<input type="checkbox"/>	Outros
<input type="checkbox"/>	<u>impermeabilização do solo</u>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	risco de acidente geotécnico	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<u>risco de assoreamento/carreamento</u>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<u>arruamento</u>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Outros	<input type="checkbox"/>	

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>despejo de esgoto doméstico</u>	<input type="checkbox"/>	<u>particulado</u>
<input type="checkbox"/>	resíduo industrial / químico	<input type="checkbox"/>	ação de fogo / queimada
<input type="checkbox"/>	<u>Outros:</u>	<input type="checkbox"/>	Outros:

5. Observações Gerais:

Na vistoria realizada foi observado os equipamentos de segurança obrigatórios presentes. Área bem sinalizada e ventilada. No local existe um escritório, um banheiro e o pátio do depósito de gás. Não existe corpo hídrico perto, nem vegetação, o esgoto é recolhido pela rede coletora.



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL

Fis. 3 de 5

PMO CASIMIRO
PROCESSO Nº 3403/16
MUBRICA 089 FLS 51

6. Anexo I – Imagem Google Earth.



Figura 1: Localização do depósito de gás vistoriado. Detalhe do distanciamento de corpo hídrico.



Figura 2: Fachada do estabelecimento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL

Fls. 4 de 5

PROCESSO Nº 3403/16
MÉRICA 878 FLS 52

Registro Fotográfico da Vistoria:

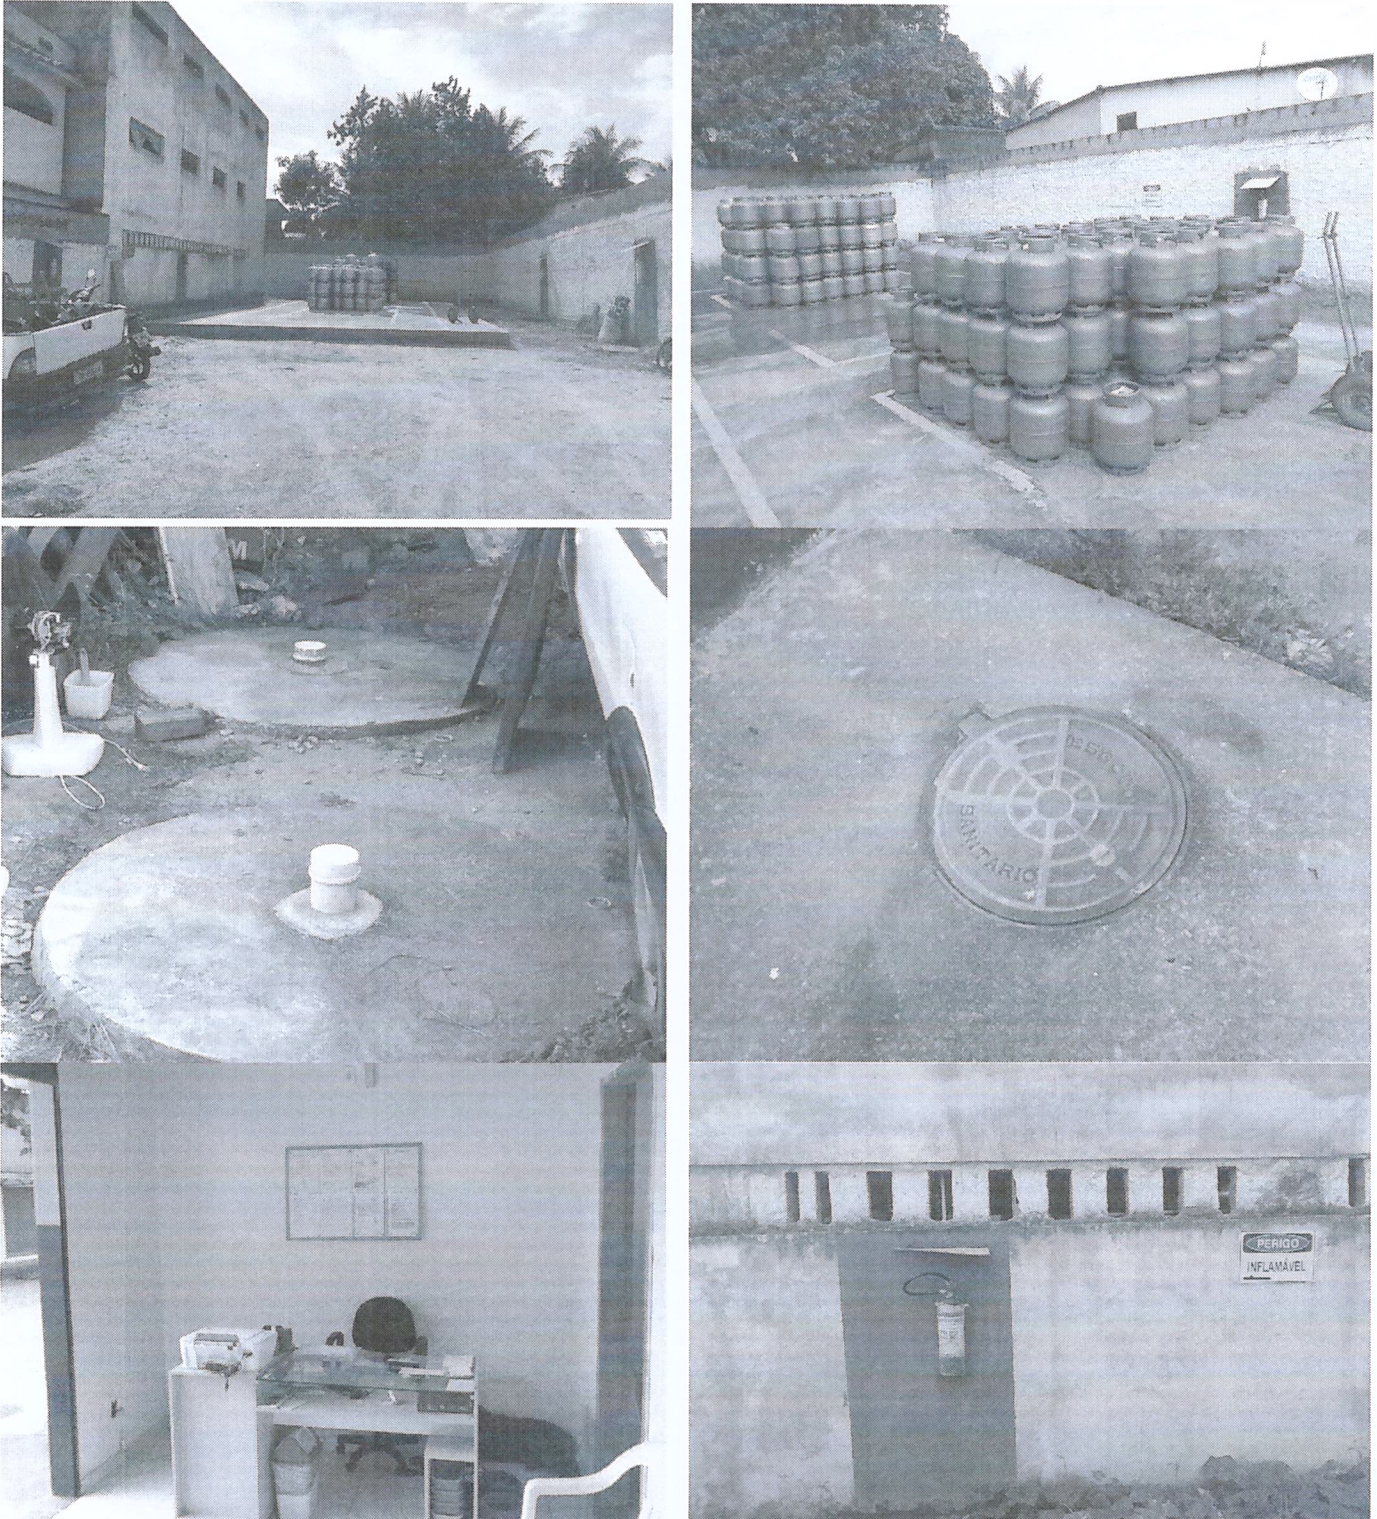


Figura 3: (A) e (B) Pátio de estocagem de botijões. (C) e (D) Sistema de esgotamento sanitário. (E) Escritório e (F) Extintor de incêndio.



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ- Tel/Fax: (22) 2778-1099



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL

PMCA/RJ
PROCESSO Nº 3403/16
MUNICIPA 48 FLS 33

Fls. 5 de 5

A vistoria demonstrou que os possíveis impactos são passíveis de mitigação, a atividade não apresenta pressão sonora significativa, apresenta sistema de esgotamento sanitário compatível, gera pouco efluente. Assim atendidas as exigências do corpo de bombeiros e demais órgão regulatórios não apresenta risco significativo ao meio ambiente.

Casimiro de Abreu, 23 de fevereiro de 2018.

Vivian Pinto Bickel
Vivian Pinto Bickel
Departamento de Fiscalização
Ambiental
Matrícula nº 6253

Marcelo Ferreira Faria
Marcelo Ferreira Faria
Diretor do Departamento de Fiscalização
Ambiental
Portaria nº 0324/2017